


Zawory przelotowe

z nasadą filarkową

na ciśnienie nominalne do 16 kg/cm²PN
B-3031

Wymiary w mm

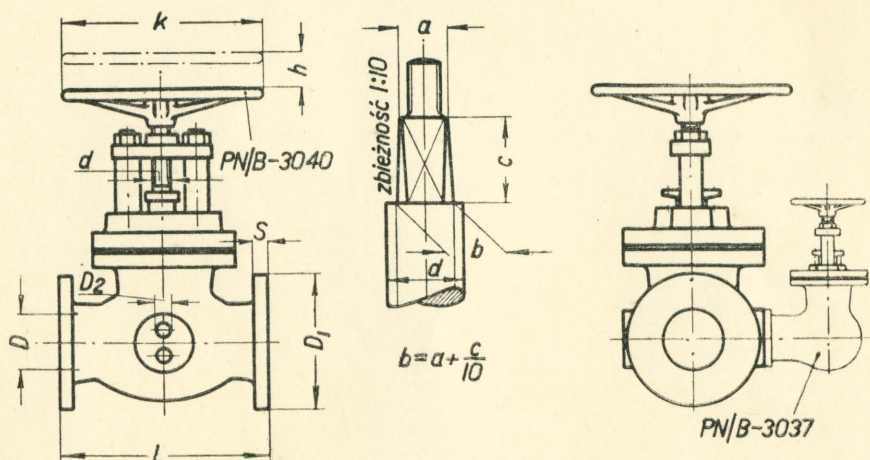

Przykład oznaczenia zaworu przelotowego średnicy 100 mm:

Z A W Ó R 100 PN/B-3031 *)

D	L	D ₁	S	T r z p i e ń			k	h	D ₂
				d	a	c			
10	120	90	14	12	9,2	18	100	8	—
15	130	95	14	12	9,2	18	100	11	—
20	150	105	16	14	9,2	18	120	13	—
25	160	115	16	16	11,2	20	140	15	—
32	180	140	18	18	12,2	21	160	16	—
40	200	150	18	18	12,2	21	160	19	—
50	210	165	20	18	12,2	21	160	22	—
60	220	175	20	20	14,2	23	180	26	—
70	240	185	20	22	14,2	25	200	30	—
80	260	200	22	24	17,2	28	225	34	—
(90)	280	210	24	26	19,2	30	250	38	—
100	300	220	24	28	19,2	32	250	45	—
125	350	250	26	32	24,2	35	320	52	—
150	400	285	26	36	27,2	38	360	64	—
(175)	450	315	28	40	27,2	42	400	75	25
200	500	340	30	40	27,2	42	400	85	25
(225)	550	370	30	44	32,3	46	450	95	25
250	600	405	32	44	32,3	46	450	105	25
(275)	650	435	32	48	32,3	50	500	118	32
300	700	460	32	52	36,3	55	560	125	32
(325)	750	490	34	52	36,3	55	560	140	32
350	800	520	36	55	36,3	55	560	150	40
(375)	850	555	38	55	36,3	55	560	160	40
400	900	580	38	60	46,3	64	640	170	40

*) Wskazówki ogólne wykonania i zamawiania wg PN/B-3030.

Wymiarów ujętych w nawiasy należy unikać.

Warunki odbioru wg PN/B-3000.

Znakowanie wg PN/B-3001.

Ciśnienie robocze i próbne wg PN/B-701.



11.048

Akc. Nr. 476 88

Mr. Jnw. 787

NZB/N 292

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



Biblioteka Główna
AGH w Krakowie



Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie
projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach
Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025

BIBL/SP/0002/2024/02



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
